

# 節電チェックシート

実施期間：6月6日（月）～15日（水）



## 節電チェックシート


取り組む節電対策メニュー		できている	概ねできている	あまりできていない	できていない
対象	お願いしたいこと				
エアコン	①エアコンの設定温度は冬季20℃夏季28℃に心がける。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②エアコンの頻繁なオンオフは避ける（エアコンの節電になります）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③サーキュレーター使用されている部署は夜間帯など人が少ない時は切る	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
冷蔵庫	④冷蔵庫を使用されている部署は設定を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間をできるだけ減らし、食品を詰め込まないようにする。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
照明	⑤使用していないエリアの照明は消灯する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パソコン	⑥パソコンを省エネモードに設定して画面の輝度を下げる。 ※画面のECOを押すと省エネモードになります。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑦パソコンをしばらく使わない時はスリープモードに切り替える。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑧業務終了後、他の人が使う予定のないパソコンは電源を切って帰る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コンセント	⑨不必要に赤のコンセントに繋がっているものはないですか？ （消費電力を抑え災害時の電力維持のため白のコンセントへ繋ぐか抜いてください）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑩長時間使わない機器は電源を切る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	⑪なるべくエレベーターを使用せず階段を使う	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

できている 3点  
 概ねできている 2点  
 あまりできていない 1点  
 できていない 0点

TQMチームメンバーにご協力頂き  
 各部署の職員へチェックシートを配布。  
 3～0点の点数に置き換えて評価した。

# 節電チェックシート

## 節電意識調査結果

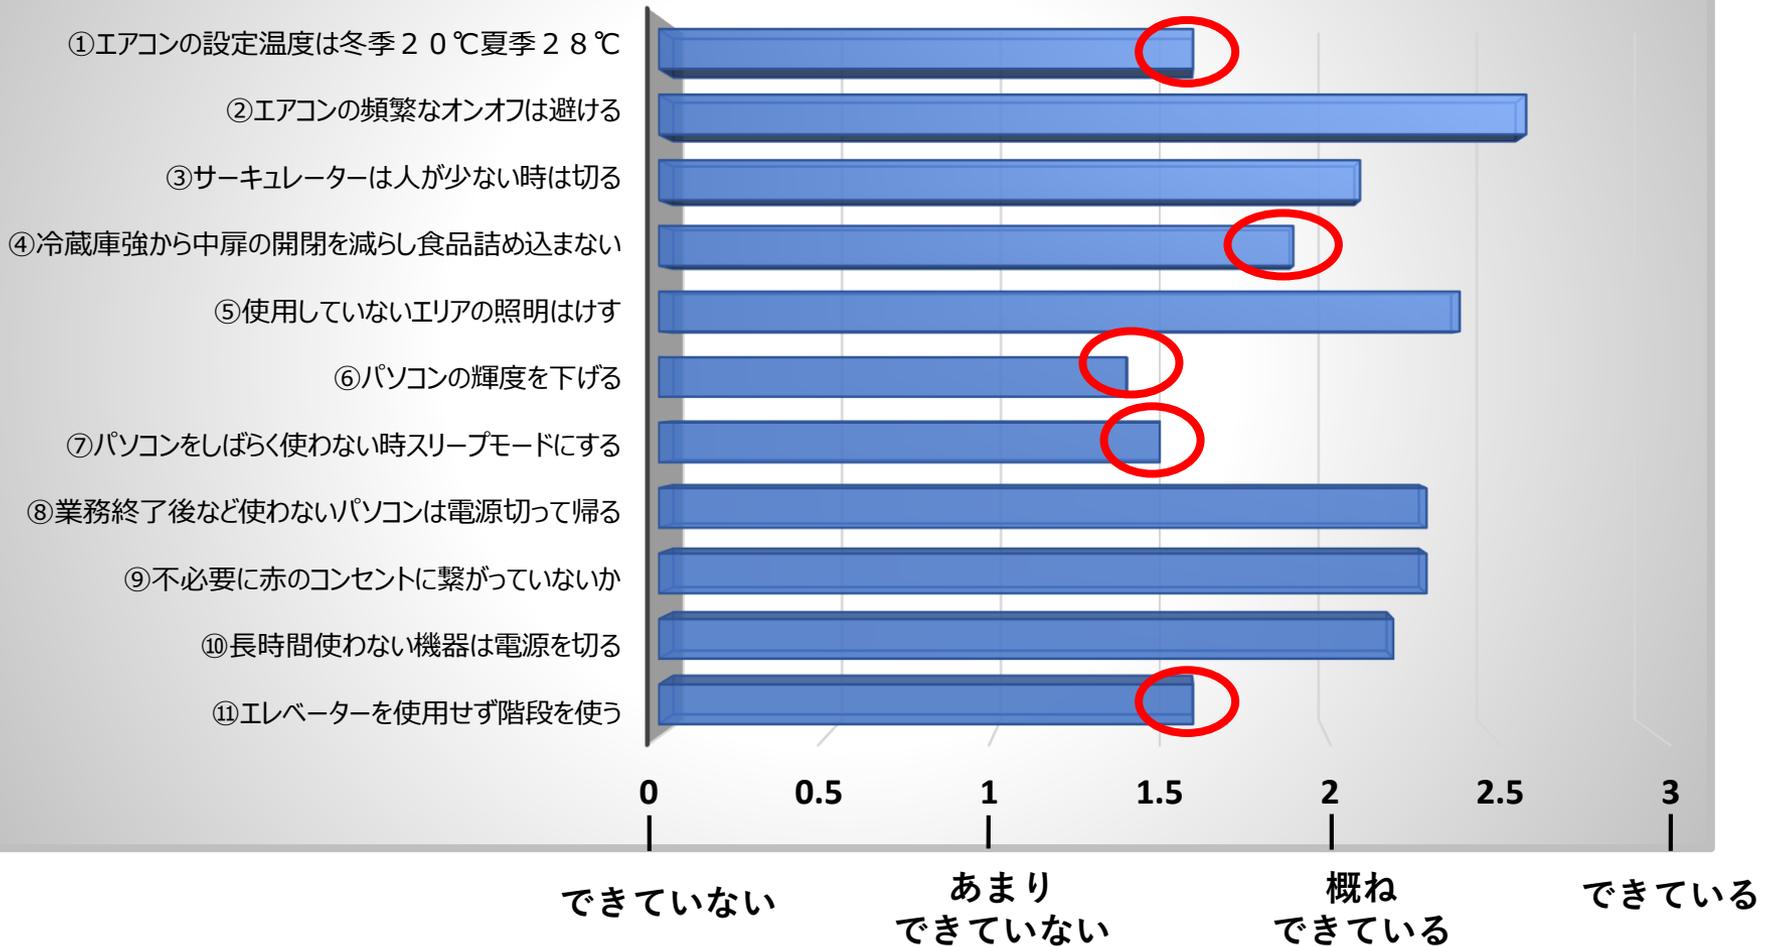

# 節電チェックシート

## 調査結果から見たこと

- ※エアコンの設定温度は患者さんにも関わる部署も多く  
厳守できている部署は少ない
- ※冷蔵庫の節電を気にしている人が少ない
- ※パソコンの輝度を下げたりスリープモードにしている人が少ない
- ※階段ではなくエレベーターを使用している人が多い

# 院内節電チェックラウンド

## 院内節電チェックラウンドの結果

<b>5階</b>		図書室	○
男子ロッカー	×	コピー室	○
女子ロッカー	×	当直室	○
女子ロッカー（EV前）	×	応接室	○
カンファレンス①	○	エレベーター前	×
カンファレンス②	○	省エネスイッチOFF	×

	2病棟	3病棟	4病棟
面談室①	△	×	○
面談室②	使用中	使用中	使用中
処置室	×	×	×
給湯室	○	○	○
自動販売機	○	×	○
シャワー室	○	○	○
コインランドリー	○	○	○
スタッフ休憩室	×	○	○

<b>2階</b>	
薬剤部	使用中
心リハ室	○
職員専用トイレ	○

<b>3階</b>	
CE室	○
リハビリ室	使用中

<b>地下</b>	
職員食堂	使用中
省エネスイッチOFF	○

# 院内節電チェックラウンド

## 結果から見えたこと

- ・不特定多数が使用する部屋は電気がつけっぱなしの傾向がある。